



170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn202010403

委托单位 山东滨津纺织科技有限公司

产品名称 挡烟垂壁高温防火布

检验类别 委托检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对本报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 本报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家固定灭火系统和耐火构件

质量监督检验中心

地 址：天津市西青区津涞公路富兴路2号

电 话：022-58387888

传 真：022-58387878

邮政编码：300382

电子邮件：cncf@tfri.com.cn

Name:China National Center for Quality Supervision
and Test of Fixed Fire-fighting Systems and
Fire-resisting Building Components

Address:No.2 Fuxing Road , Jinlai Highway , Xiqing
District , Tianjin , China

Telephone:022-58387888

Fax:022-58387878

Post Code:300382

E-mail:cncf@tfri.com.cn

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn202010403

共 3 页 第 1 页

产品名称	挡烟垂壁高温防火布	型号规格	标称厚度 0.5mm
委托单位	山东滨津纺织科技有限公司	生产单位	山东滨津纺织科技有限公司
送检单位	山东滨津纺织科技有限公司	样品编号	202010403
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	1 块(500mm×200mm), 10 个(Φ45mm×50mm)	到样日期	2020-11-19
检验类别	委托检验	样品等级	GB8624A(A1)
检验日期	2020-11-20 至 2020-11-26		
检验依据	GB8624-2012		
判定依据	GB8624-2012		
检验结论	<p>经按 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到 GB8624A(A1)级。（以下空白）</p> <p style="text-align: center;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: center;">签发日期: 2020 年 11 月 07 日</p>		
备注	本栏空白		

消防检测



批准:

陈

审核:

刘

编制:

杨

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
结果汇总

No. Gn202010403

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目		技术要求	实测结果	判定结果	备注
1	燃烧性能 A (A1)	不燃性试验	$\Delta T \leq 30^{\circ}\text{C}$ $\Delta m \leq 50\%$ $t_r = 0\text{s}$ (无持续燃烧) (5.1.1)	10°C 21% 0s	达到 GB8624 A (A1)	匀质制品
		燃烧热值试验	$\text{PCS} \leq 2.0\text{MJ/kg}$ (5.1.1)	1.2MJ/kg		
			本页以下空白			




国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn202010403

共 3 页 第 3 页

样品照片：

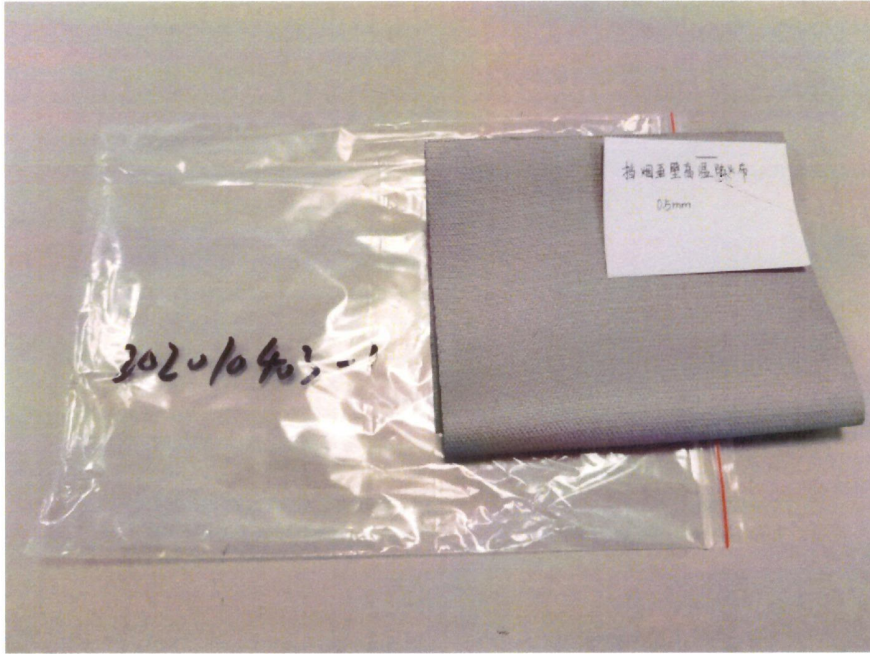

1. 试样信息描述（由送检单位提供）

公司送检产品的主要组分由玻璃纤维、PU 树脂、乙酸乙酯、氢氧化铝等组成。

2. 试样厚度：0.5mm；试样面密度：712.8g/m²

